

Átmeneti visszacsapószelep, öntöttvasból MSZ EN 13789 DN 15- 150 PN 16

MSG.1.12.V.



vtsz. 8481807100

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

CSATLAKOZÓ MÉRET:

EN 1092-2 FORM B.

ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁG:

MSZ EN 558-1 FTF 1


BEÉPÍTÉS:

Csak vízszintes helyzetben lehet.


Igény esetén rugós kivitelben is rendelhető, így bármilyen helyzetben beépíthető!

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint. **Dinamikus csővezetéki terhelésre nem vehető igénybe.**

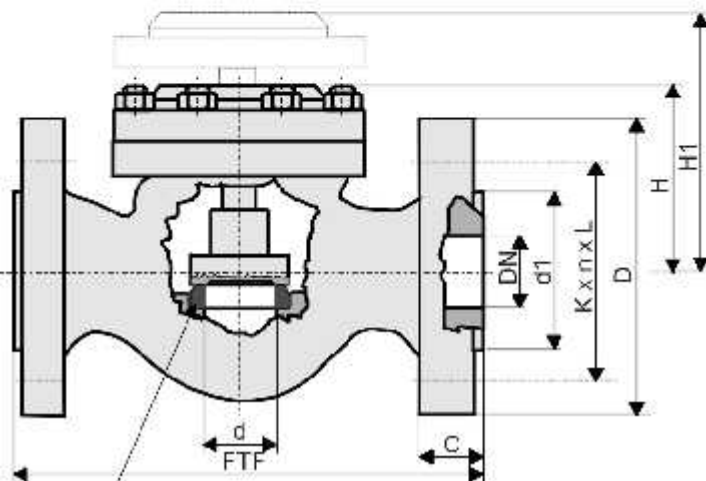

Ülék: DN 15 és DN 65-150 menetes
DN 20-50 behengerelt

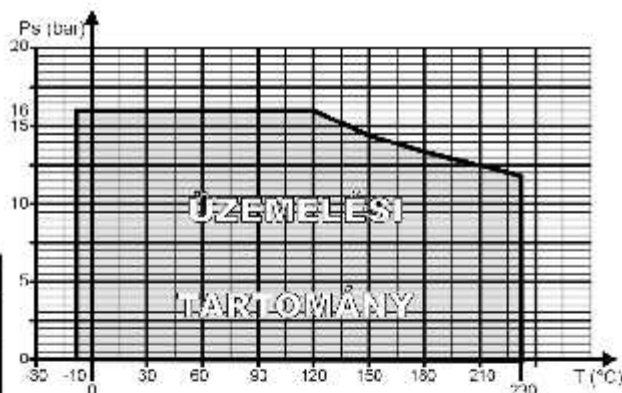

T	-10	0	120	150	180	200	230
Ps	6,0	16,0	16,0	14,4	13,4	12,6	11,8

DN	d	D	d1	FTF	K x n x L	C	H/H1	Kv100	kg/db
15	15	95	45	130	65 x 4 x 14	14	50/75	4	2,7
20	20	105	55	150	75 x 4 x 14	18	60/90	9	3,4
25	25	115	65	160	85 x 4 x 14	15	70/95	12,5	4,2
32	32	140	75	180	100 x 4 x 19	19	75/105	20	5,5
40	40	150	84	200	110 x 4 x 19	19	85/125	30	7
50	50	165	99	230	125 x 4 x 19	20	95/140	42	11
65	65	195	110	290	145 x 4 x 19	20	125/160	61	17
80	80	200	132	310	160 x 8 x 19	22	142/210	122	27
100	100	220	156	350	180 x 8 x 19	24	160/240	134	36
125	125	250	184	400	210 x 8 x 19	28	182/270	272	53
150	150	285	211	480	240 x 8 x 23	25	210/305	330	73

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (-)
Szelepház	EN-GJL-250 MSZ EN 1561
Fedél	EN-GJL-250 MSZ EN 1561
Kúp DN 15-32	1.4021 MSZ EN 10088-3
Kúp DN 40-150	S 275 JR MSZ EN 10025 (felhég. SGx8 CrTi 18 DIN 8556)
Ülék DN 15, és 65-150	1.4031 MSZ EN 10088-3
Ülék DN 20-50	1.4541 MSZ EN 10088-3



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka Jármi út 55. Pf. 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

